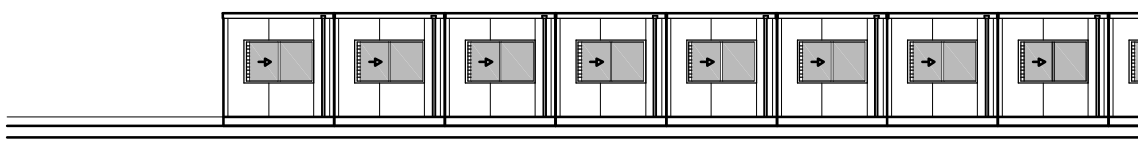

Voorgevel

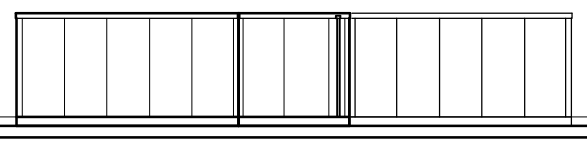

Rechterzijgevel

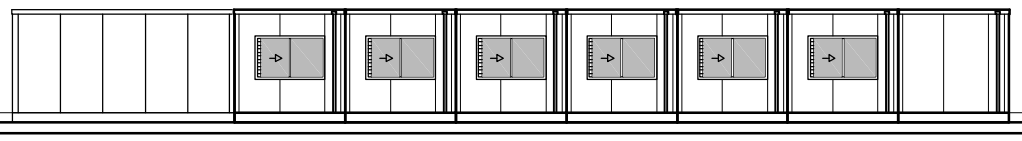

Achtergevel

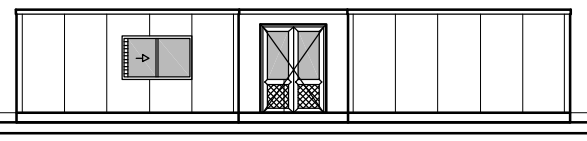

Linkerzijgevel

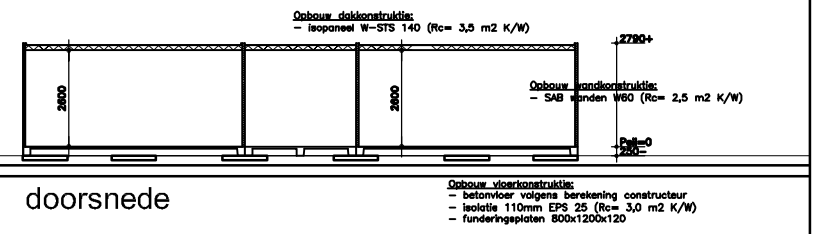

doorsnede

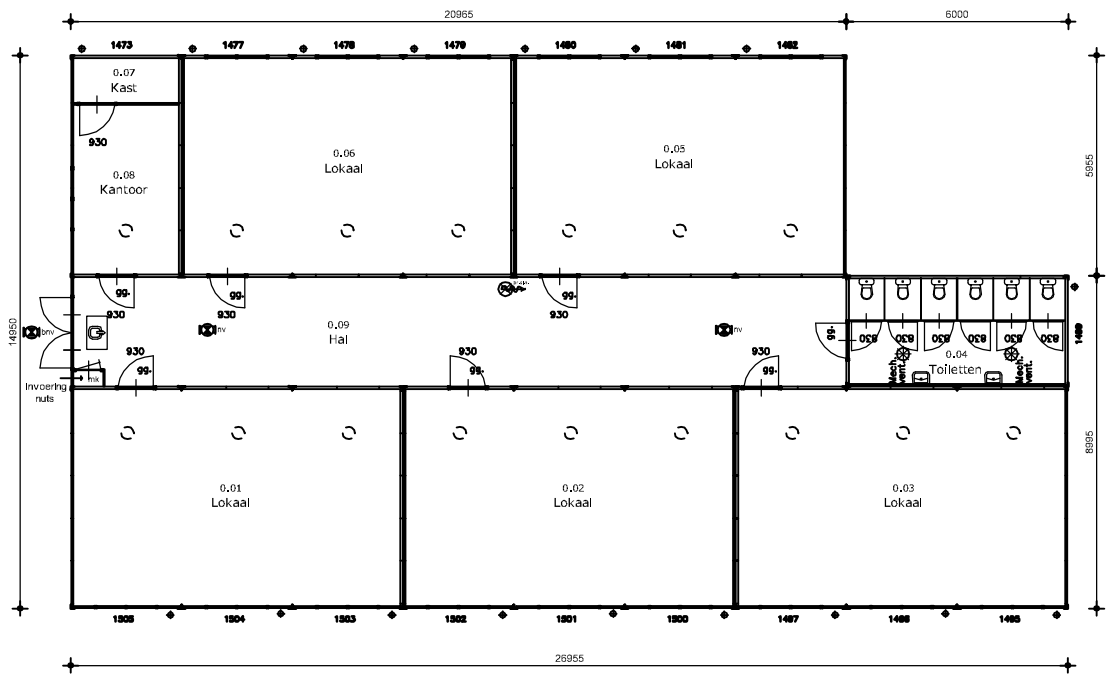

Plattegrond

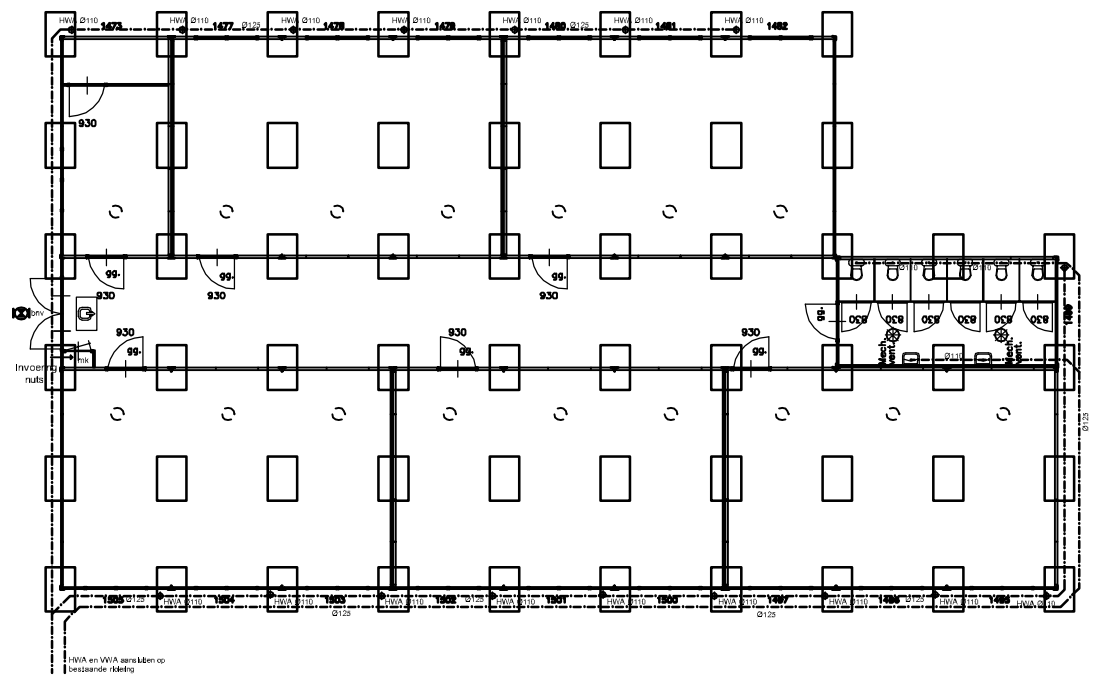

Fundering/Riolering

RUIMTE RENVOOI

plattegrond

nr.	ruimte	opp.(m²)	functie
0.01	Lokaal	51,83	verblijfsruimte
0.02	Lokaal	51,83	verblijfsruimte
0.03	Lokaal	51,83	verblijfsruimte
0.04	Toiletten	16,73	sanitaireruimte
0.05	Lokaal	51,83	verblijfsruimte
0.06	Lokaal	51,83	verblijfsruimte
0.07	Kast	3,48	onbenoemd
0.08	Kantoor	13,13	verblijfsruimte
0.09	Hal	62,03	verkeersruimte

Totaal verblijfsoppervlakte	VG	272,28	m²
Totaal gebruiksoppervlakte	GO	341,41	m²
bruto vloeroppervlak	BVO	369,00	m²

Staat van afwerking en kleuren:

ONDERDEEL	MATERIAALKEUZE	KLEUR
buitenwanden	SAB wand	wit 00E55
dakbedekking	dakbedekking pvc	grijs
dakrnn	HPS 200 plaatstaal	blauw 18E38
raamkozijn	aluminium	wit Ral 9010
ramen	aluminium	wit Ral 9010
deurkozijn	hout	wit Ral 9010
deuren	hout	geel Ral 1004
diversen	--	--

RENVOOI ALGEMEEN

zw.	zonwering		systeemwand niet dragend
gd.	deur voorzien van glas		systeemwand dragend
	ventilatierooster		systeemwand doorl. element
	ventilatiekoker volgens ventberekening		garderobe
			hemelwaterafvoer
	toilet ventilator		mechanische ventilatie
			lichtkoepel dagm. ……x…… mm

RENVOOI BRANDWEER

- P – Paniekruiming.
- $ – Deur welke te openen is zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen (knopcylinder).
- BV – Ruimte voorzien van noodverlichting. Uitvoering en projectering conform hoofdstuk 11 van het boekwerk "Een brandveilig gebouw installeren" 2e druk. Noodverlichting 1 Lux op vloer niveau in betreffende ruimte
- Vluchtweg aanduidingsborden / Transparant verlichting armaturen bij noodverlichting zoals vermeld in de NEN 6088. Projectering conform hoofdstuk 11. Van het boekwerk "een brandveilig gebouw installeren" 2e druk en de NEN-een 1838.
- Vluchtweg aanduidingsborden / Transparant verlichting armaturen bij noodverlichting zoals vermeld in de NEN 6088. Projectering conform hoofdstuk 11. Van het boekwerk "een brandveilig gebouw installeren" 2e druk en de NEN-een 1838.
- BV – Buiten noodverlichting armaturen.
- hoorn
- CO² – CO² Blusser gevuld 5kg.
- SP – Sproeischuimblusser gevuld met tenminste 6 liter schuim.
- HAK – Brandslanghaspel 20 cq. 30 m²/19mm./6mm.uitvoering en waterlevering conform de NEN-en 671-1. + Brandslusinstallatie (brandslanghaspels) uitgevoerd conform hoofdstuk 3 van het boekwerk "een brandveilig gebouw installeren". 2e druk.
- Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het koztje een brandwerendheid bezit van tenminste 60 min.
- Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het koztje een brandwerendheid bezit van tenminste 30 min.
- Deur, die in combinatie met het koztje een brandwerendheid bezit van tenminste 30 min.
- Deur, die in combinatie met het koztje een brandwerendheid bezit van tenminste 30 min.
- Deur, die zelfsluitend is uitgevoerd.
- 30 min. WBDBO / WRO.
- 60 min. WBDBO / WRO.
- Rookmelder.
- Kleefmagneet.